

CZĘŚĆ I A

Konieczne warunki określone przepisami prawa w zakresie dostępności obiektów

DOSTĘPNOŚĆ OTOCZENIA OBIEKTU DLA WSZYSTKICH

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
1	Czy bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości minimum 150 cm?	X				Do wejść do budynku powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 150 cm, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom z niepełnosprawnościami dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te będą korzystać. Dojścia do budynku: § 16. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2	Jeżeli budynek zlokalizowany jest na ogrodzonej działce, to czy bramy i furtki w jej ogrodzeniu mają szerokość minimum 90 cm?	X				Bramy i furtki: § 42.; § 43. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3	Jeżeli budynek zlokalizowany jest na ogrodzonej działce, to czy bramy i furtki w jej ogrodzeniu są otwierane do wewnątrz działki?	X				

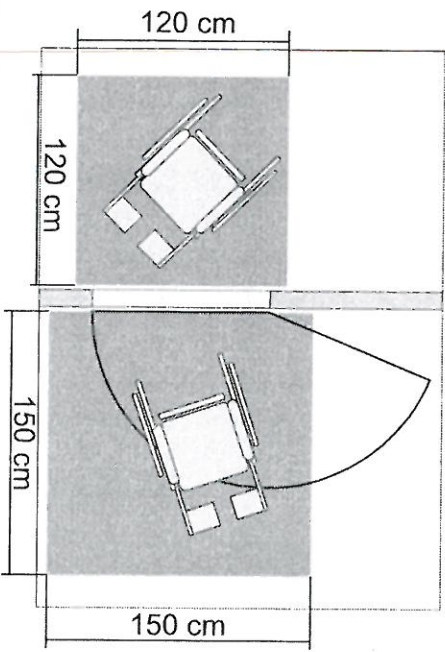
nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
4	Czy trasy ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku są pozbawione krawężników (niewyprofilowanych lub nieobniżonych) uniemożliwiających przemieszczanie się po terenie osobom na wózkach inwalidzkich lub rodzicom z dziećmi w wózkach,	X				Pozbawione krawężników trasy ciągów komunikacyjnych: Wymaganie określone w punkcie 4. nie dotyczy elementów wypukłych umieszczanych w ciągach pieszych, które ułatwiają poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidomym.
5	Czy parking przy budynku usytuowany jest jak najbliżej wejścia do obiektu?			X		Liczba i lokalizacja stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami: § 18.; § 20. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyjącznie osoby z niepełnosprawnościami, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Nawierzchnia miejsc parkingowych musi być równa i utwardzona. Oznakowanie miejsc postojowych znakami pionowymi i poziomymi: pkt 5.2.9.2 ; pkt 5.2.9.3 Załącznika nr 1. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
6	Czy stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami posiadają wymagane oznakowanie?			X		

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
7	Czy stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami posiadają odpowiednie wymiary wynoszące co najmniej 360 cm szerokości oraz 500 cm długości a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowego w wymiary wynoszące co najmniej 360 cm szerokości oraz 600 cm długości?			X		Wymiary stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami: § 21.1.; § 21.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dojazd do ciągu pieszego z miejsca parkingowego: § 104.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 104.4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowiska postojowe przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 120 cm. Nawierzchnia miejsc parkingowych: § 21.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WEJŚCIA DO BUDYNKU DLA WSZYSTKICH

II						
WEJŚCIA DO BUDYNKU DLA WSZYSTKICH						
nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
8	Czy wejście do budynku znajduje się na wysokości poziomu terenu?	X				jeśli TAK to w pytaniu 9 zaznacz ND
9	Czy wejście do budynku posiada pochylnię / platformę przyschodową / transporter schodowy / podnośnik / lub inne rozwiązanie niwelujące różnice poziomów umożliwiające dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub rodzicom z dziećmi w wózkach?		X			Wymaganie przystosowania wejść dla osób z niepełnosprawnościami: § 61. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dla schodów i pochylni: § 66. - § 71. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
10	Czy drzwi wejściowe do budynku mają szerokość co najmniej 90 cm?	X				Wymiary drzwi wejściowych do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych: § 62. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku drzwi obrotowych konieczne jest alternatywne wejście drzwiami rozwieranymi lub rozsuwanymi o szerokości głównego skrzydła min. 90 cm: § 62. 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych: § 61. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdź jak prawidłowo dokonać pomiarów na stronie 2
11	Czy w wejściu brak jest progu lub jest on niższy niż 2 cm?	X				Progi w drzwiach wejściowych do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych: § 62. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

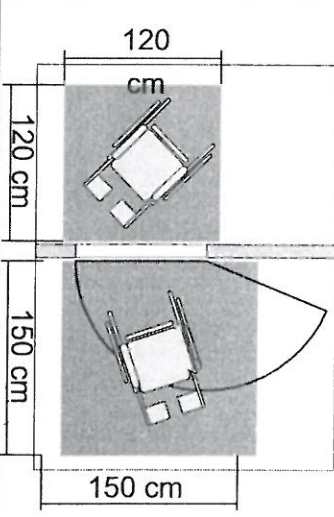
nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
12	Czy wejście do budynku jest pokryte powierzchnią antypoślizgową?	X				Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Wymagania dotyczące zastosowania posadzek antypoślizgowych: § 305. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
13	Czy przy drzwiach wejściowych do budynku zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach 150 x 150 cm od strony otwarcia skrzydła drzwi?	X				
14	Czy przy drzwiach wejściowych do budynku zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach 120 x 120 cm od strony przeciwnej do otwarcia skrzydła?	X				
15	Czy wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach i pochylniach?	X				Poręcze przy schodach i pochylniach: § 71. 1.; § 296.; §298. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

III KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA W BUDYNKU

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
16	Czy budynek jest jednokondygnacyjny?		X			Przez „urządzenia do transportu pionowego” rozumie się: dźwigi osobowe, platformy przyschodowe, transportery schodowe lub podnośniki wewnątrz budynku, z wykluczeniem rozwiązań takich, jak schodolazy. Wymagane wyposażenie budynku w dźwigi osobowe: § 54., § 55. § 105.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagane parametry techniczno-użytkowe dźwigów: § 193., § 194., § 195., § 198., § 200. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
17	Jeżeli budynek ma dwie lub więcej kondygnacji użytkowych to, czy zapewniono dostęp do nich za pomocą co najmniej jednego urządzenia do transportu pionowego przeznaczanego do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami?		X			Przez „urządzenia do transportu pionowego” rozumie się: dźwigi osobowe, platformy przyschodowe, transportery schodowe lub podnośniki wewnętrzz budynku, z wykluczeniem rozwiązań takich, jak schodolazy. Wymagane wyposażenie budynku w dźwigi osobowe: § 54., § 55. § 105.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagane parametry techniczno-użytkowe dźwigów: § 193., § 194., § 195., § 198., § 200. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

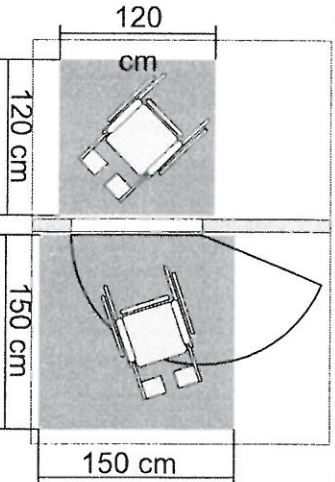
nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
18	Czy w wejściu brak jest progu lub jest on niższy niż 2 cm?	X				Progi w drzwiach wejściowych do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych: § 62. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
19	Czy wewnątrz budynku brak jest różnic w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji?	X				Przystosowanie budynku ze zróżnicowanym poziomem podłóg do ruchu osób z różnymi niepełnosprawnościami: § 74. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na parametry pochylni związanych z budynkiem.
20	Czy wewnątrz budynku są różnice poziomowi wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji, ale wyposażone w pochylnie, platformy przyschodowe, transportery schodowe lub podnośniki?		X			Wymagania dla pochylni: § 70. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dla schodów: § 66. - § 69. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

nr	pytanie	Tak	Nie	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
21	Czy ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm?	X				Wymagane wymiary ciągów komunikacji w budynku: § 242. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do komunikacji powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym dostosowanym odpowiednio do potrzeb użytkowych: § 59. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
22	Czy wszystkie drzwi wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 90 cm?		X			Wymiary drzwi: § 62. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Progi w drzwiach: § 62. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
23	Czy przy drzwiach zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach 150 x 150 cm od strony otwarcia skrzydła drzwi?	X				
24	Czy przy drzwiach zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach 120 x 120 cm od strony do otwarcia skrzydła?	X				

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
25	Czy wewnętrzz budynku przy schodach i pochylniach znajdują się poręcze?	X				Poręcze przy schodach i pochylniach: § 71. 1., § 296., § 298. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

POMIESZCZENIA DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

26	Czy w obrębie pomieszczenia podłoga znajduje się na jednym poziomie?	X				Różnice w wysokości podłóg: § 74. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób z różnymi niepełnosprawnościami (dotyczy to sytuacji, gdy różnica poziomu podłóg przekracza 2 cm).
27	Czy w pomieszczeniu brak jest progów lub są one niższe niż 2 cm?	X				Progi: § 62. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
28	Czy drzwi wewnętrzz pomieszczeń użytkowych / między pomieszczeniami użytkowymi mają szerokość co najmniej 90 cm?		X			Wymiary drzwi: § 62. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przed drzwiami rozwierzanymi zapewniona powinna być zapewniona pozbawiona nachyleń przestzeń manewrowa. Sprawdź jak prawidłowo dokonać pomiarów na stronie 2

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
29	Czy w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm umożliwiającą przejazd wózkiem inwalidzkim?	X				
30	Czy w pomieszczeniach użytkowych zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 150 x 150 cm dla wózków inwalidzkich?	X				
31	Czy przy drzwiach do pomieszczeń użytkowych zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 150 x 150 cm od strony otwarcia skrzydła drzwi?	X				
32	Czy przy drzwiach do pomieszczeń użytkowych zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 120 x 120 cm od strony przeciwnej do otwarcia skrzydła?	X				
V	POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE					
33	Czy obiekt jest wyposażony w ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne?	X				Ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób.
34	Czy wśród pomieszczeń sanitarnych co najmniej jedno jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową?	X				Wymagania dla ustępów ogólnodostępnych: § 84., § 85., § 86. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
35	Czy drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych mają szerokość minimum 90 cm	✓	✗			Wymiary drzwi: § 62. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przed drzwiami powinna być zapewniona pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa. Sprawdź jak prawidłowo dokonać pomiarów na stronie 2
36	Czy przy wejściu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych brak jest progów lub są one niższe niż 2 cm?	✗				Progi: § 86. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
37	Czy przed muszlą toaletową znajduje się powierzchnia manewrowa o wymiarach minimum 150 x 150 cm	✓	✗			Wymagania dla wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w tym zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach minimum 150 x 150 cm): § 86. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej należy umieścić uchwyty, w tym przynajmniej jeden składany. Powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej lub prawej stronie powinna mieć wymiary przynajmniej 80 x 70 cm. Wysokość muszli toaletowej mieścić się powinna w przedziale między 46–52 cm, natomiast przycisk spłukiwania powinien być umieszczony na wysokości nie większej niż 120 cm. Przestrzeń wjazdu pod umywalkę powinna wynosić minimum 75 cm szerokości i 30 cm głębokości.
38	Czy w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym znajduje się odpowiednio przystosowana pod względem sposobu montażu i wyposażenia co najmniej jedna miska ustępowa?	✓	✗			
39	Czy w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym znajduje się odpowiednio przystosowana pod względem sposobu montażu i wyposażenia co najmniej jedna umywalka?	✗				
40	Czy w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym miska ustępowa i umywalka wyposażenie są w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych		✗			

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
41	Czy przy drzwiach do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 150 x 150 cm od strony otwarcia skrzydła drzwi?	✓	✗			Patrz punkt 13.
42	Czy przy drzwiach do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 120 x 120 cm od strony przeciwnej do otwarcia skrzydła?	✓	✗			
KONIEC CZĘŚCI A						

Jeżeli okaże się, że któreś z kryteriów części I A ankiety nie jest spełnione, oznacza to, że budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

CZĘŚĆ II A

Elementy wykończenia i wyposażenia obiektu podwyższające stopień jego dostępności dla wszystkich osób

OŚWIETLENIE						
nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
43	Czy obszar dojścia do budynku jest oświetlony?	X				Wymagania dotyczące oświetlenia dojść do budynku: § 14.4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
44	Czy drzwi wejściowe do budynku są oświetlone?	X				Wymagania dotyczące oświetlenia wejścia do budynku i klatek schodowych: § 64. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
45	Czy oświetlenie drzwi wejściowych do budynku jest uruchamiane automatycznie? (sposób montażu czujnika ruchu musi uwzględniać dzieci oraz osoby poruszające się na wózkach - należy uwzględnić wysokość, od której czujnik reaguje na pojawienie się osoby w jego zasięgu)		X			Wymagania dotyczące oświetlenia i nasłonecznienia w budynku: § 57., § 58., § 59. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
46	Czy czas świecenia automatycznego jest wystarczający do najdłuższego przewidywanego czasu przejścia?	X				Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących oślnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.
47	Czy oświetlenie ciągów komunikacyjnych jest równomierne?	X				
48	Czy oświetlenie pomieszczeń jest równomierne?	X				
49	Czy powierzchnie, którymi wykończone są ściany, podłogi, sufity, ciągi komunikacyjne ograniczają odbicie światła?		X			

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
50	Czy miejsce w którym znajduje się recepcja, kontuar, okienko obsługi klienta itp. jest oświetlone?			X		Zaleca się spełnienie kryteriów oświetlenia w stopniu pełnym z uwzględnieniem komunikacji wizualnej zgodnie z: § 180. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
INFORMACJA I ORIENTACJA W PRZESTRZENI						
VII						
51	Czy dojścia do budynku wyposażone są w elementy wskazujące i naprowadzające (np. system fakturowych oznaczeń nawierzchni)?			X		Elementy wskazujące i naprowadzające to np. naturalne linie kierunkowe (w tym: różnice posadzek, krawężniki, pierzeje budynków, elementy poziome balustrad, pochwyty poręczy) oraz oznaczenia wskaźnikowe takie jak płytki Braille'a, elementy dotykowe, systemy fakturowe, ścieżki dotykowe. Wszystkie te określenia odnoszą się do elementów umieszczanych w ciągach komunikacji ułatwiających poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidomym. System fakturowych oznaczeń nawierzchni to rodzaj identyfikacji, składający się z kombinacji faktur, które są możliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. System składa się z następujących typów faktur: faktura kierunkowa, faktura ostrzegawcza, faktura uwagi. Systemy fakturowe i kontrasty kolorystyczne należy stosować na początku i na końcu biegu schodów, a także w innych miejscach wymagających podwyższonej uwagi.

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
52	Czy na nawierzchni dojścia do budynku zastosowano kontrast barwny?		X			
53	Czy dojścia do budynku są pokryte powierzchnią o zróżnicowanej fakturze?	X				
54	Czy zamontowane są oznaczenia informujące lub wskazujące gdzie znajduje się dogodne wejście do budynku?	X				
55	Czy wejście do budynku wyróżnia się na tle elewacji?	X				

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
56	Czy w wejściach do budynku zapewniona jest różnica koloru (kontrast) pomiędzy ścianami i drzwiami?	X				
57	Czy wejście do budynku jest pokryte powierzchnią o zróżnicowanej fakturze?	X				
58	Czy domofony dostosowane są do potrzeb różnych użytkowników?		X			
59	Czy w budynku zapewniona jest odpowiednia różnica koloru i faktury (kontrast) pomiędzy powierzchniami podłóg, ścian i drzwi oraz pomiędzy elementami użytkowymi a ich tłem?	X				

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
60	Czy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajduje się sygnalizacja przywoławcza?		X			
61	Czy schody są oznaczone zmienną fakturą?	X				
62	Czy schody są oznaczone kontrastowym kolorem?	X				
63	Czy przezroczyste drzwi z dużymi płaszczyznami szklanymi są oznaczone kontrastowym pasem lub dużym, kontrastowym znakiem graficznym?	X				Wymagane oznakowanie przezroczystych tafli: § 295. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
64	Czy wewnątrz budynku zaraz po wejściu do niego znajdują się znaki informacyjne wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po budynku?	X				Do znaków informacyjnych wskazujących dogodny sposób przemieszczania się po budynku należą m. in. czytelne tablice informacyjne z powiększonym drukiem, dużym kontrastem, oznakowaniem Braille'em.
65	Czy zastosowano tekstowe komunikaty i informacje dotyczące przemieszczania się w budynku?		X			
66	Czy zastosowano głosowe komunikaty i informacje dotyczące przemieszczania się w budynku?		X			
67	Czy zastosowano świetlne komunikaty i informacje dotyczące przemieszczania się w budynku?		X			

INNE ELEMENTY ZWIĘKSZAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU

VIII						
nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
68	Czy gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne w budynku i jego otoczeniu umieszczone są na wysokości umożliwiającej swobodne korzystanie z nich tj. na wysokości między 90–120 cm?	X				
69	Czy możliwa jest osobista pomoc pracownika w przemieszczaniu się po otoczeniu i wewnątrz budynku?	X				
70	Czy klamki/urządzenia przeznaczone do otwierania okien w budynku usytuowane są nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi?		X			Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć klamki /urządzenia przeznaczone do ich otwierania usytuowane nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi: § 299. 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Należy przewidywać, możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń przez osoby z niepełnosprawnościami.
71	Czy na korytarzach znajdują się prawidłowo zamocowane poręcze?	X				
72	Czy recepcję, kontuary, okienka obsługi klienta umożliwiającą obsługę osób poruszających się na wózkach tj. czy mają (wysokość blatu 70–80 cm, miejsce na podjechanie wózkiem minimum 75 cm szerokości i 30 cm głębokości)?			X		

nr	pytanie	TAK	NIE	ND	BD	podstawa prawna / objaśnienie
73	Czy meble służące do siedzenia i wypoczynku są wyposażone w podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanie?		X			
74	Czy w miejscach zwiększonej uwagi zainstalowane są pętle indukcyjne lub systemy FM?		X			
75	Czy zapewniona jest usługa w języku migowym lub tłumacz on-line?		X			
KONIEC CZĘŚCI II A						

Rozwiązania zawarte w tej części „Karty dostępności obiektów” wykraczają swoim zakresem poza obszar dostępności architektonicznej, dotyczą także dostępności informacyjno – komunikacyjnej, oparte są na standardach, wytycznych oraz dobrych praktykach i są rekomendowane przez samych zainteresowanych – osoby ze szczególnymi potrzebami.